



RZUT PARTERU - ZAKRES OPRACOWANIA

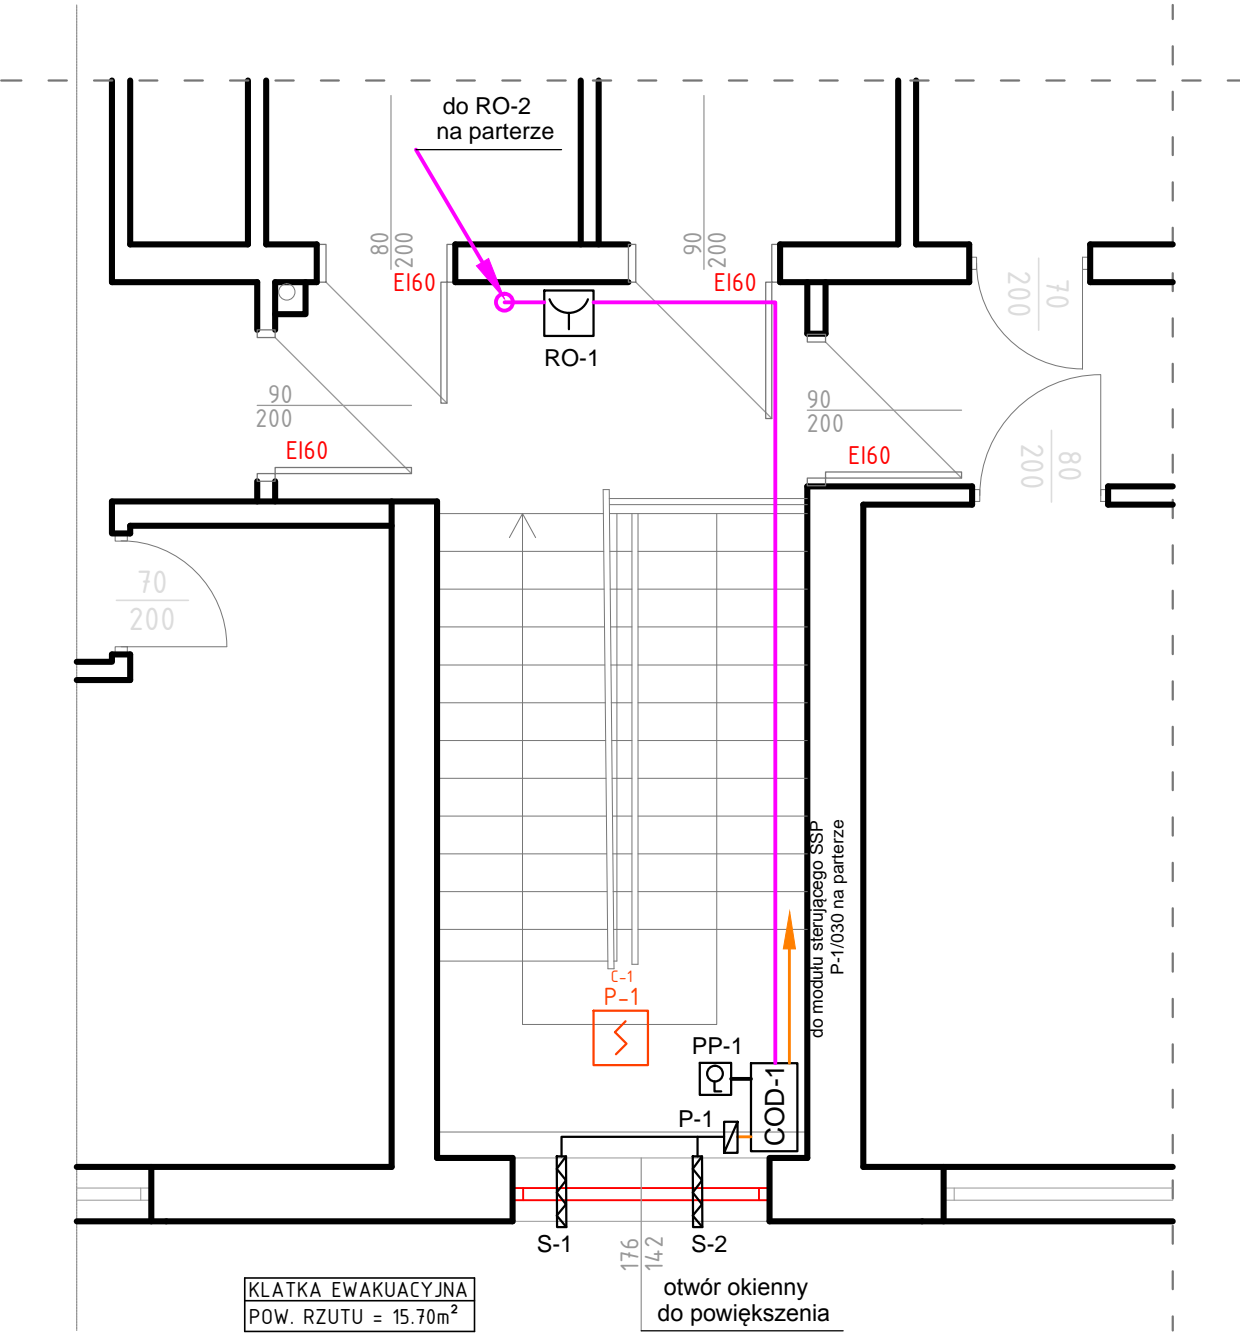

KLATKA SCHODOWA LEWA



KLATKA SCHODOWA PRAWA

OZNACZENIA :

	Centrala oddymiania - 2-linie, 1-grupa typu UCS 6000/4A prod. Polon-Alfa
	Przycisk oddymiania typu PO63 prod. Polon-Alfa
	Napęd łańcuchowy typu KA 34/1000-BSY+
	Napęd łańcuchowy typu KA 34/500-BSY+
	Przycisk przewietrzania typu PP-61 prod. Polon-Alfa
	Puszka połączeniowa ognioodporna typu PIP-2A prod. "W2"
	Optyczna czujka dymu typu FAP serii 420 prod. Bosch - pracująca w systemie SSP
	Moduł sterujący 8-wej. / 1-wyj. typu FLM-420-I8R1-S prod. Bosch - pracujący w systemie SSP

RZUTY KŁATEK SCHODOWYCH
NA 1 PIĘTRZE

Z.P.U. "SELTOM" 71-433 SZCZECIN ul. ZACISZNA 4A		 MGR INŻ. HALINA MALINOWSKA	
Tytuł: Instalacja systemu oddymiania klatek schodowych ewakuacyjnych - SOD Budynek Działu Fizjoterapii SPS ZOZ w Łęborku 84-300 ŁĘBORK, ul. Juliana Węgrzyna 13		SKALA: 1:50	
Umowa nr: 32 / 2015 z dn. 26.10.2015 r.	Projektował: mgr inż. H.Malinowska mgr inż. arch. M. Banaszkiewicz	Data: '11.2015r. '11.2015r.	Podpis: Banaszkiewicz
		NR RYS.: 3/3	